

Zgrada analitička elektronske mikroskopije (Analytical Electron Microscopy Facility - AEMF)

Zgrada nauke, Univerzitet tehnologije Kvinslend, poštanski broj 2434, Qld 4001
Broj telefona: 38645037 Fax: -38645100

KLIJENT: AQUASYSTEM
Australija i Novi Zeland

Datum: 12.10.2000.

DETALJI UZORKA: ANTICALC

AEMF N': 840025

SEM ispitivanje uzorka vode sa ANTICALC **uređaja**.



Dva uređaja za uzorkovanje uzeta su iz uređaja ANTICALC: uzorak 1 prikupljen iz vode pre prolaska kroz ANTICALC uređaja i uzorak 2 prikupljen iz vode nakon prolaska kroz ANTICALC uređaj. Uzorci vode su deponovani na predmetno staklo, osušeni na sobnoj temperaturi, presvučeni ugljenikom i ispitivani sa mikroanalizatorom JEOL 840 elektronskom sondom.

Sekundarne elektronske slike dva uzorka pokazuju da se po veličini zrna prilično razlikuju.

*Uzorak 1 je pokazao čestice kalcijuma, koje su se koncentrovane da bi stvorile veći kamenac.

*Uzorak 2 je pokazao male čestice kalcijuma rasute po površini.

Loe ' Duong

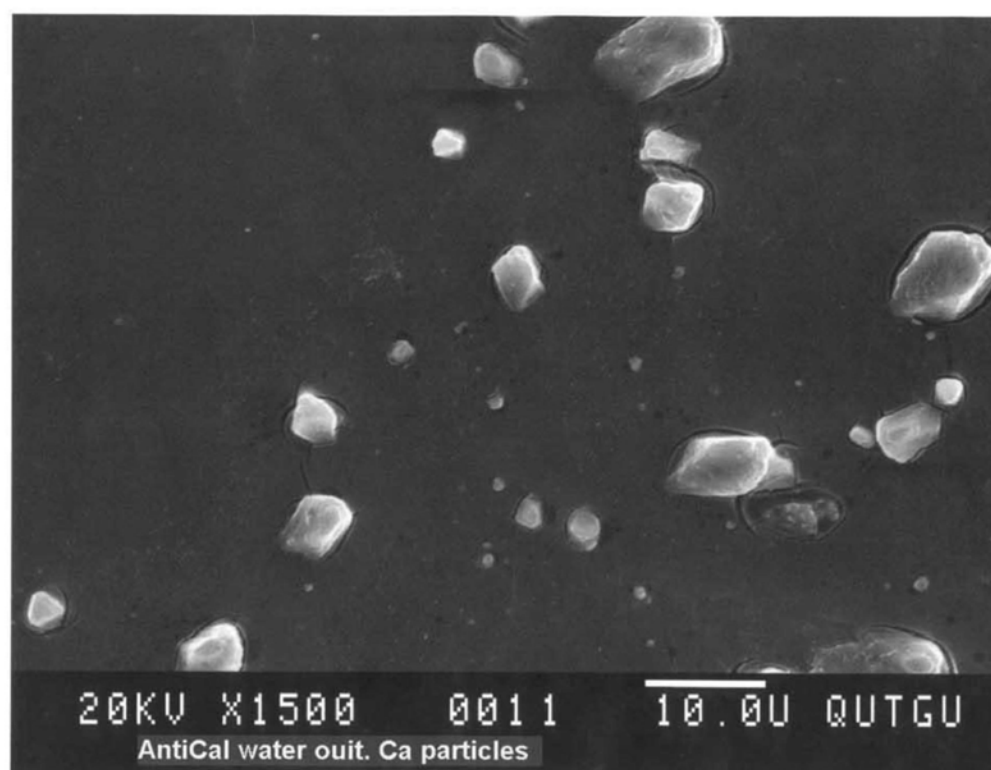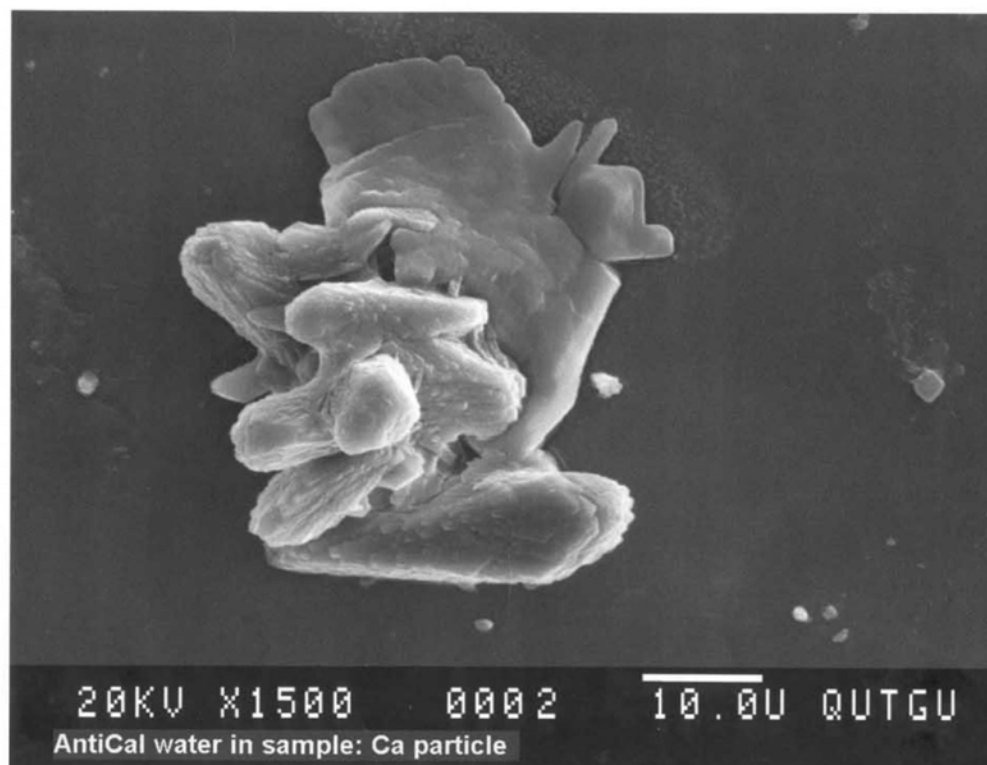

IZJAVA IDENTITETA

izdata

prema članu 13 stavu 1 Zakona br. 264/99 o tehničkim zahtevima proizvoda i o ekspertizi identiteta, i članu 1 i 3 mere kancelarije za standarde, metrologiju i testiranje Republike Slovačke br. 590/2004 Coll., o uvrštavanju proizvoda među dozvoljene proizvode.

Izjava identiteta je izdata od strane

Komercijalno ime: **AQUASYSTEM, Ltd**
Adresa: **Brestova 1, 821 08 Bratislava**
INO: **3579547**

Kao proizvođač sledećeg proizvoda:

Ime: **Fizički modifikator vode ANTICALC**
Tip: **W-M.H.D.436.3**

Opis i funkcija proizvoda,

Proizvod je dizajniran za modifikaciju pijače i tehnološke vode, sa ciljem da se spreči stvaranje tvrdih i mekih taloga u cevovodima, slavinama za vodu, grejačima, tehnološkim sistemima itd.

Proizvođač izjavljuje da

- A. je pomenuti proizvod, pri utvrđenoj upotrebi, siguran i da su preduzete mere da se obezbedi identitet svih proizvoda koji se stavljaju na tržište sa tehničkom dokumentacijom i zahtevima tehničkih propisa navedenih pod tačkom B.
- B. da karakteristike ovog proizvoda ispunjavaju tehničke zahteve koji se odnose na ovaj proizvod i koji su pomenuti u meri kancelarije za standarde, metrologiju i testiranje Republike Slovačke br. 590/2004 Coll.
- C. da je ekspertiza identiteta urađena prema:
članu 12 stavu 3 slovo b + c Zakona br. 264/1999 Coll. u tekstu kasnijih direktiva.
- D. Sledeće regulacije su korišćene u ekspertizi:
Slovačke tehničke norme:
STN 13 3060-2: 1979

Tehničke direktive:

Dekret Ministarstva poljoprivrede Republike Slovačke i Ministarstva zdravlja Republike Slovačke br. 1799/2003-100 – prehrambeni kodeks.

- E. Ekspertiza identiteta metodom pomenutom pod tačkom C odrađena je od strane ovlašćenog organa:
Tehnički institut za testiranje Piešťany, državna firma, SKTC-104, Krajinska cesta 2929/9, 921 Piešťany, INO: 00 057 380

izdata POTVRDA br. 00028/104/2005 27.01.2005. godine.

27.01.2005. godine BRATISLAVA

.....

Datim i mesto izdavanje izjave

AQUASYSTEM s.r.o.

Brestova 1, 821 02 Bratislava

IČ DPH: 2020257525

.....

Ime, prezime, potpis i pečat ovlašćenog
predstavnika uvoznika